
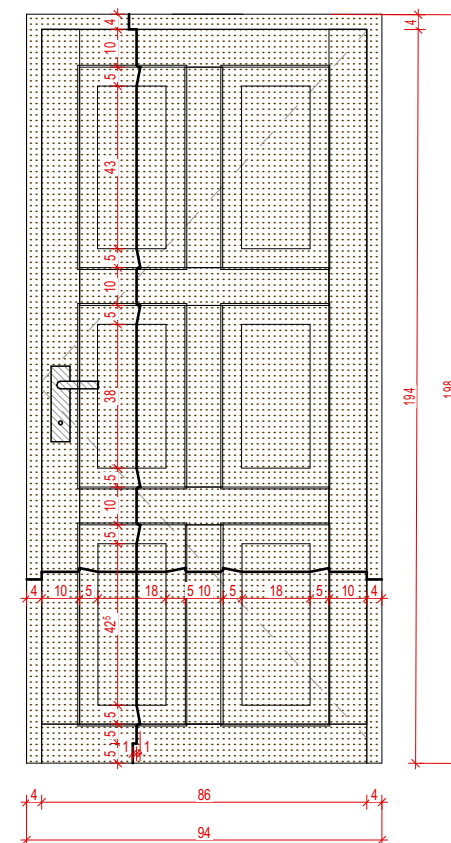


DRZWI - CZĘŚĆ SOCJALNA

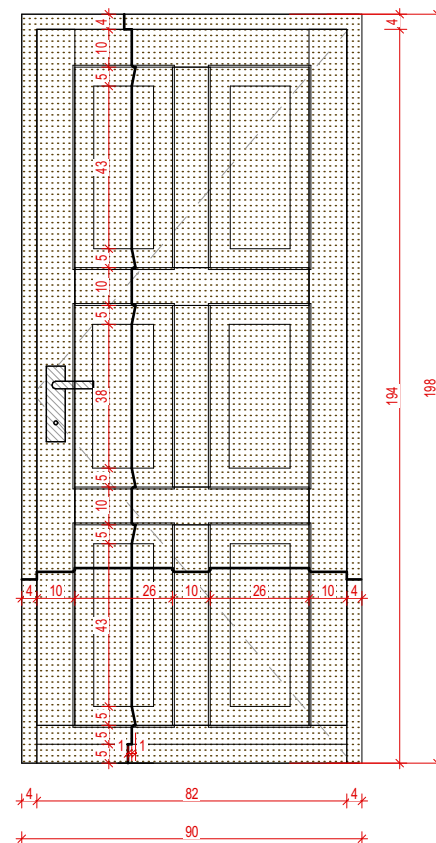

Drzwi zewnętrzne drewniane pływiniowe z drewna litego.

Drzwi otwierane do wnętrza.

Wymiar w otworze ok. 90x198cm

Wymiar w świetle ok. 82x194cm

Izolacyjność termiczna drzwi - U nie większe niż 1,3 (W/m²K).

Zintegrowane wzmocnienie skrzydła nad progiem / okapnik.

Szyld ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Wkład z zamkiem patentowym

Klasa mechaniczna użytkowania: 4.

Klasa wodoszczelności: 3B.

Kolorystyka: widoczne ułożenie, drewno wybarwione na ciemny brąz (konkretna powłoka do ustalenia z projektantem na podstawie próbek).

Drzwi zewnętrzne drewniane pływinoze z drewna litego.

Drzwi otwierane do wnętrza.

Wymiar w otworze ok. 94x198cm

Wymiar w świetle ok. 86x194cm

Izolacyjność termiczna drzwi - U nie większe niż 1,3 (W/m²K).


Zintegrowane wzmocnienie skrzydła nad progiem / okapnik.

Szyld ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Wkład z zamkiem patentowym

Klasa mechaniczna użytkowania: 4.

Klasa wodoszczelności: 3B.

Kolorystyka: widoczne usłojenie, drewno wybarwione na ciemny brąz (konkretna powłoka do ustalenia z projektantem na podstawie próbek)

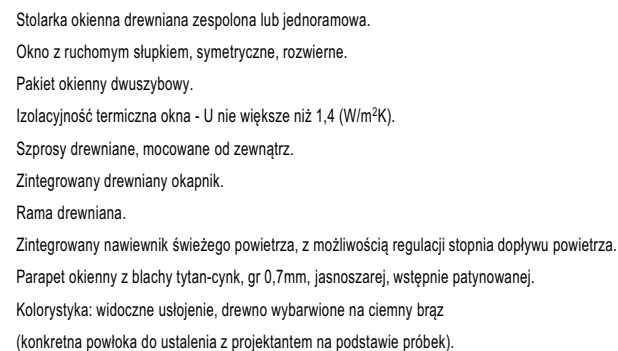

Uwaga:

1. Wymiary elementów stolarki okienno-drzwiowej należy koniecznie zweryfikować pomiarem z natury. Wymiary otworów po naprawach muru mogą ulec zmianie.
2. Należy utrzymać jednakową tonację kolorystyczną elementów drewnianych podbitki oraz stolarki okienno-drzwiowej.
3. Projekt wykonawczy stolarki należy skonsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
4. W przypadku odkrycia historycznych otworów okiennych, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, należy uwzględnić ich odtworzenie i uzupełnienie o analogiczną do projektowanej, stolarkę.

- Niniejszy rysunek należy koniecznie rozpatrywać z pozostałymi rysunkami i architekturą oraz poszczególnymi projektami branżowymi.
- Należy spełnić wymagania dla budynku wg załączonych obowiązujących Warunków i Technicznych; dział VII bezpieczeństwo użytkownika, par. 291-301.8.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całą dokumentacją wielobranżową.
- Wykryte niezgodności, niejasności, propozycje zamienne należy koniecznie uzgodnić z projektantem.
- W przypadku zmiany materiału budowlanego należy dobrać inny o właściwościach i parametrach izolacyjnych i technicznych niegorszych niż dla przyjętego w projekcie.
- Wprowadzanie nowych elementów oraz rozwiązań technicznych mających wpływ na architekturę i estetykę oraz funkcjonalność obiektu wymaga konsultacji z projektantem.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Wykonania i Obiuru Robót Budowlanych oraz zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i przepisami odrębnymi.
- Niniejszy Projekt jest objęty Prawami Autorskimi.

Zmiany:

jamjam pracownia architektoniczna PL 22-400 zamość ul. sadowa 6a/3 I piętro t: +48 531 003 227 e: biuro@jamjam.pl www: jamjam.pl fb: jamjam.arch			
Tytuł projektu: REMONT DOMU GRABARZA WRAZ Z ROZBIÓRKĄ JEGO CZĘŚCI, REMONT KAPLICY CMENTARNEJ, REMONT ALEJEK, REMONT STREFY WEJŚCIA GŁÓWNEGO ORAZ REMONT I ZABEZPIECZENIE FRAGMENTÓW OGRODZENIA WRAZ Z WYKONANIEM MURU OPOROWEGO W TERENIE CMENTARZA PARAFIALNEGO W ZAMOŚCIU			
Adres inwestycji: Zamość, ul. Peowiaków identyfikator działki: 066401_1.0001.AR_19.24			
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu ul. Kolegiacka 1A 22-400 Zamość			
Branża: Architektura		Faza projektu: PZT_PAB	
Projektował: mgr inż. arch. Marcin Jamroz		Nr upr.: 25/SLOK/2017	
Rysował: mgr inż. arch. Anna Jamroz		Podpis:	
Sprawdził: mgr inż. arch. Michał Guzikowski		Nr upr.: SW-49/2008	
Nazwa arkusza: Stolarka okienno-drzwiowa - dom grabarza		Nr arkusza: 148.PT.1.6	
Data opracowania: 08.03.2024		Skala rysunków: 1:20	
Sygnatura: 148		Wersja:	